



Mevcut renk seçenekleri

VL414110

Paslanmaz çelik

Tezgah havalandırma elemanı

VL414110

400 Serisi Vario Gömme aspiratör

Paslanmaz çelik

Tezgah havalandırma elemanı

AR 400/401/403/413 emme motorları ile hava çıkışlı yada hava dolaşımli kullanım imkanı

Motorsuz ve kumanda düğmesiz

Setüstü ocaklarda yüksek verimli havalandırma sistemi
Bir emme motoruna 4 adet cihaz bağlanabilir ve bir adet AA 490 kumanda düğmesi ile kontrol edilebilir.
Esnek emiş yönlendirmesi, açılıp kapanabilen havalandırma kapakları emiş gücü ile tam istenilen noktaya yoğunlaştırılabilir
3 mm kalınlığında güçlü, saf paslanmaz çelik çerçeve
Tezgah üstü görünür çerçeveli yada hem yüzey montaj imkanı
400 serisi diğer ocaklarla mükemmel kombinasyon imkanı
Kanal bağlantısında AD 8.. kodlu dikdörtgen boru düşünülmelidir.
Hava dolaşımli çalışma şeklinde minimum montaj ve planlama detayı

Hava çıkışlı

Emme motorları le kombine edildiğinde erişilebilen maxium hava emiş kapasiteleri için planlama notlarını inceleyiniz.
Ses seviyesi cihazın ankasre edilme durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Donanım

Havalandırma elemanının kapakları manuel olarak açılıp kapanabilir.
Kapatma kapağı paslanmaz çelikten üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Metal yağ filtresi ve yağ toplama haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir.
VL 414 cihazlarından en az birinin açılması durmunda sensör algılayıcı emme motorunu çalıştırır.
Bağlantı çıkışı cihaz içinden çıkmaz

Planlama bilgileri

Montaj şekline göre (tezgah üstü yada hemyüzey) tezgah kesitine ve düğme konumuna dikkat ediniz.
VA 440 cihaz kapağı veya VA 450 eşitleme çitası ile kullanıldığında gereken ekstra tezgah derinliği hesaplanmalıdır.
Eğer birden çok cihaz kombinasyonu içerisinde sadece bir kapak kullanılır ise kombinasyonun tüm derinliği VA 450 eşitleme çitası / çitaları ile kompanse edilip eşitlenebilir.
Birden çok cihazın kombine edilmesi durumunda, montaj durumuna bağlı olarak VA 420 bağlantı şeridi kullanılmalıdır. Hemyüzey yada tezgah üstü montaj durumuna göre uygun bağlantı çitasını seçiniz.
Tezgah üzeri montaj durumunda tezgah kesit kalınlığı minimum 10 mm, hemyüzey montajlarda ie minimum 13 mm olmalıdır. 90°'lik kenar açılarına dikkat edilmelidir.
İnce veya zayıf tezgahlarda taşıma kapasitesinin sağlanabilmesi için ek güçlendirme çitaları ön görülmelidir.
Cihaz ağırlığını ve pişirme kaplarının ağırlığını lütfen hesaba katınız.
Hemyüzey montajlar için ek bilgiler: Sadece taş, sentetik ya da masif ahşap tezgahlar hem yüzey montaja uygundur.
Kesit kenarlarının ısıya dayanıklılığı ve su geçirmezliği sağlanmalıdır.
Farklı malzeme kullanımlarında lütfen tezgah üreticisiyle bağlantıya geçiniz.
Tezgah kesit kademesi mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olmalıdır.
Lütfen kademenin tüm cihaz boyunca

Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Onay belgesi

CE, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

170mm x 90mm x 492mm

baca yüksekliği

bacasız olark cihaz yüksekliği

elektrikli ocak üz. maks. yük.

gazlı ocak üz. min. yükseklik

Net ağırlık (kg)

4,0

Kontrol şekli

elektronik

Güç kademelerinin ayarı

çalışırken max. Hava çekme (m3/h)

0

hava dolaşımlilarda , boost kademedede

çalışırken hava çekme

dolaşımli olarak çalışırken hava çekme

(m3/h)

hava çıkışlılarda ,yoğun kademedede

çalışırken hava çekme (m3/h)

lamba adedi

Gürültü seviyesi (dB)

Boru çapı (mm)

filtre malzemesi

Washable synthetic

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

Akım (A)

Gerilim (V)

Frekans (Hz)

60; 50

Fiş tipi

Kurma şekli

ankastre dolabın içine monte

üretim tarihi 2015-04-16

sayfa 1


Kesit ölçüleri, kombinasyon ve tezgah çeşitliliğinin toleranslarına göre farklılık gösterebilir.
Eğer cihazlar bağımsız şekilde yan yana dizilecek olursa tezgah kesitleri arasında minimum 50 mm'lik bir tezgah kalınlığı bırakılmalıdır.
Hava çıkışlı çalışma şekli için AR 400/401/403 emme motorları ile kombine edilebilir.Hava dolaşımli çalışma şekli için AR 413 emme motoru seçilmelidir.
Emme motorlu tezgah havalandırma konfigürasyon önerilerini ve bunlara uygun havalandırma kanal aksesuarlarını Gaggenau Teknik ve planlama kataloğundan öğrenebilirsiniz.
İki VL emme cihazı arasında maxiumum 60 cm pişirme alanı olmalıdır.
Gazlı cihazların yanında konumlandırıldığında hava yönlendirme sacı AA414010 kullanılması önerilmektedir. Böylece Gazlı ocağın maximum pişirme performansını negatif yönde etkilememiş olursunuz.
Gazlı cihazların yanlarına konumlandığınızda VL cihazı ile emme motoruna kadar olan bölümde yatay kanal kullanılmaması gerekir.
VP 414 yanına planlandığında yatay kanal VP414'ün altından geçirilmemelidir.
Maksimum uzunluktaki kanal bağlantısında Gaggenau AD 8... kodlu düz boru kullanılmalıdır veya Naber sistem dikdörtgen boru düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri önerilmez.
Bca çıkışında kullanılan borunun, hiçbir noktada ezilmemiş ve çapı daralmamış olduğundan lütfen emin olunuz.
Cihazın havalandırma performansını ölçmek için Rodun online'ı kullanabilirsiniz. Bunun için www.gaggenau.com ilgili ürünün sayfasına giriniz.
Cihaz tezgaha üst taraftan monte edilebilir.Cihazın sabitlenmesi için mevcut tazgah kısıkaçları kullanılabilir.
30-50 mm arasındaki tegzha kalınlıklarında tegzha kısıkaçı görev yapabilir.
Cihaz ağırlığı : yaklaşık 4 kg.

Bağlantı değerleri



Tezgah havalandırması VL 414 ve AA 490 kumanda düğmesi arasında 2 m'lik bağlantı kablosu mevcuttur.

GAGGENAU



VL4141110
400 Serisi Vario Gömme aspiratör
Paslanmaz çelik
Tezgah havalandırma elemanı
AR 400/401/403/413 emme motorları ile hava çıkışı yada hava dolaşımı kullanım imkanı
Motorsuz ve kumanda düğmesiz
üretim tarihi 2015-04-16
sayfa 2

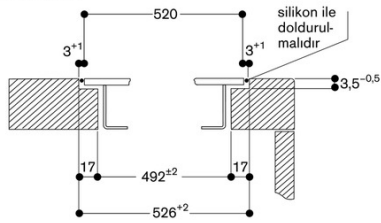

Cihaz kapağı veya dengeleme çitasıyla montaj sırasında, derin keşiğe ve ön ile arka oluk genişliğine dikkat edilmelidir.

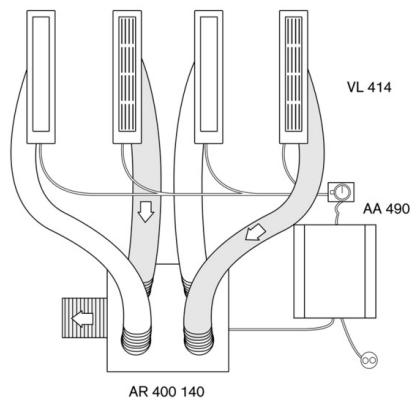

VL 414 ile AD 724 040/041

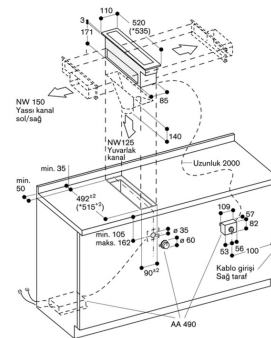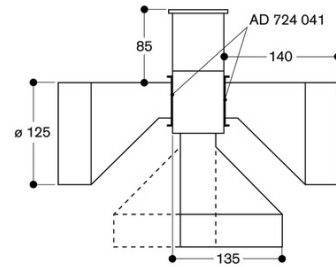


* dengeleme çtası ile

Yaslı kanal boru bağlantısı sol/sağ
AD B54 046 ile NW 150
Yuvarlak kanal boru bağlantısı alt
AD 724 040 ile NW 125
Yuvarlak kanal boru bağlantısı sol/sağ
AD 724 040 ile AD 724 041 ile NW 125

Aşağıdakiler için ayrı planlama notlarına dikkat edilmelidir:

- Kumsa dğmesi konumlandırması
- Etek gç dağıtımı için konfigürasyon

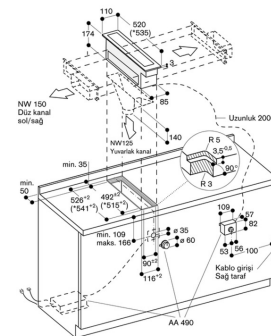

* dengeleme çtası ile

Düz kanal boru bağlantı parçası sol/sağ
AD 854 046 ile NW 150

Yuvarlak kanal boru bağlantı parçası alt
AD 724 040 ile NW 125

Yuvarlak kanal boru bağlantı parçası sol/sağ
AD 724 040 + AD 724 041 ile NW 125

Aşağıdakiler için ayrı planlama notlarına dikkat edilmelidir:

- Kumanda düğmesi konumlandırması
- Esnek güç dağıtım sistemi konfigürasyonu

400 Serisi Vario Gömme aspiratör



Tezgah havalandırma elemanı

AR 400/401/403/413 emme motorları
ile hava çıkışlı yada hava dolaşımı
kullanım imkanı

Motorsuz ve kumanda düğmesiz

üretim tarihi 2015-04-16
 sayfa 3

Uzunlamasına kesit

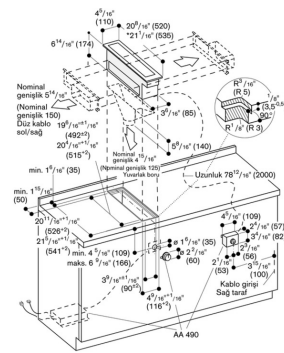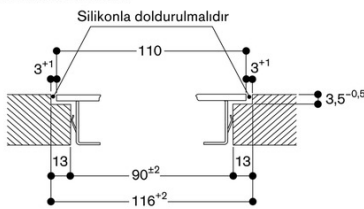


* mesafe çubuğu ile



Düz boru hattı başlangıcı: sol/sağ
AD 854 046 ile nominal genişlik 150
Dairesel boru hattı başlangıcı, alt
AD 724 040 ile nominal genişlik 125
Dairesel boru hattı başlangıcı: sol/sağ
AD 724 040 + AD 724 041 ile nominal genişlik 125

Bkz. aşağıdakiler için ayrı planlama notları
- Kumanda dağıtması konumlandırması
- Esnek akım dağıtım için konfigürasyon

Yukarıdan görünüm



VL 414 ile AD 724 040/041

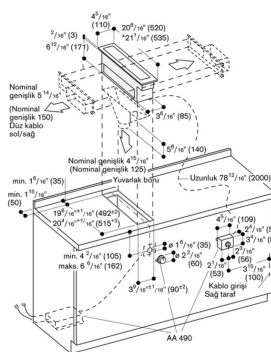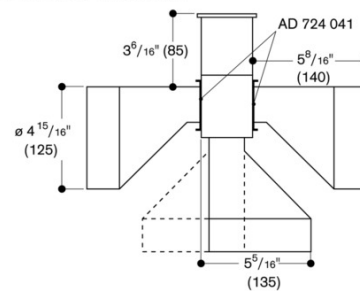


* mesafe çubuğu ile

Düz boru hattı bağlantısı sol/sağ
AD 854 046 ile nominal genişlik 150
Dairesel boru hattı bağlantısı, alt
AD 724 040 ile nominal genişlik 125
Dairesel boru hattı bağlantısı sol/sağ
AD 724 040 + AD 724 041 ile nominal genişlik 125


Bkz. aşağıdakiler için ayrı planlama notları
- Kumanda düğmesi konumlandırılması
- Esnek akım dağıtımı için konfigürasyon

Çapraz kesit

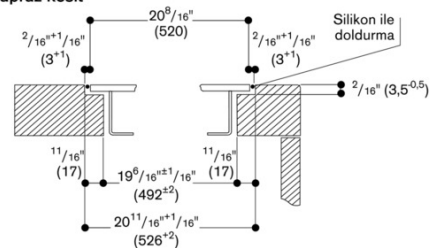


Cihaz kapağı veya mesafe çubuğu ile kurulum sırasında ön ve arka oluğun derin kesitine ve genişliğine dikkat ediniz.


Yukandan g  r  n  m

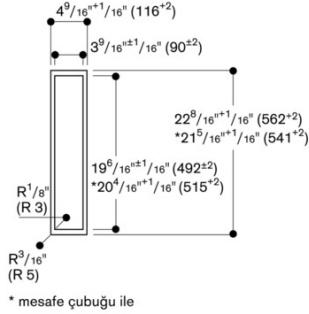


* mesafe   ubuğ   ile

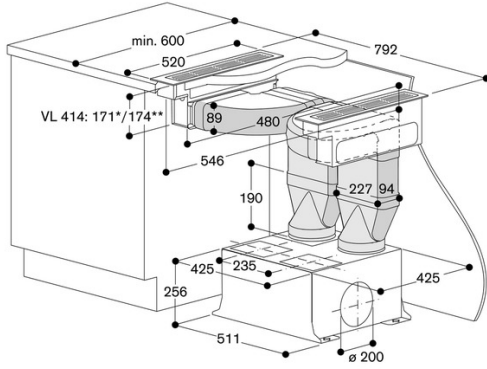


* y  zeyeye montaj
 ** y  zeyeye sıfır montaj

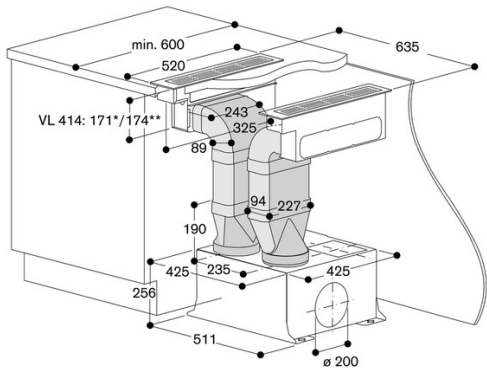


* y  zeyeye montaj
 ** y  zeyeye sıfır montaj

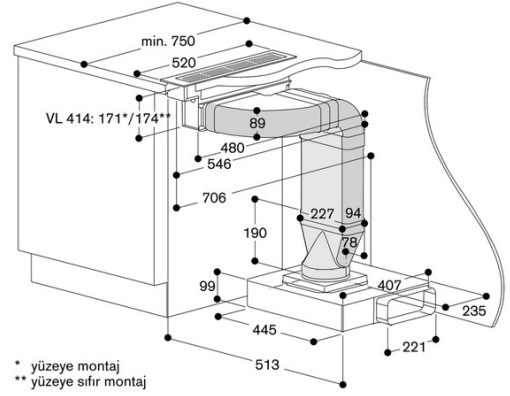

* y  zeyeye montaj
 ** y  zeyeye sıfır montaj




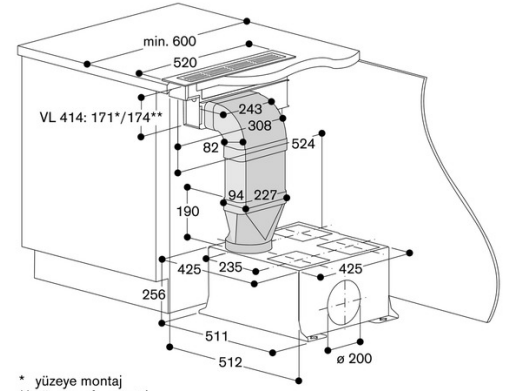


* y  zeyeye montaj
 ** y  zeyeye sıfır montaj

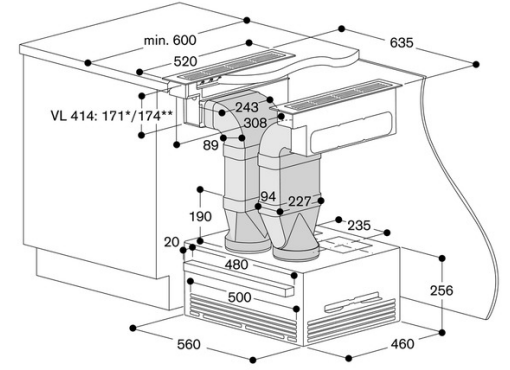

* y  zeyeye montaj
 ** y  zeyeye sıfır montaj

sayfa 5



GAGGENAU

VL414110
400 Serisi Vario G  mme aspirat  r
Paslanmaz   elik
Tezgah havalandırma elemanı
AR 400/401/403/413 emme motorları
ile hava   ıkışlı yada hava dolaşımlı
kullanım imkanı
Motorsuz ve kumanda d  ğmesiz
  retim tarihi 2015-04-16
sayfa 6

